



Aastaaruande esitamine

1. Infosüsteem KOTKAS asub lehel <https://kotkas.envir.ee/>. Infosüsteemi saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.
2. Aastaaruande esitamiseks on **kaks võimalust**:

a) valida ülevalt menüüst **Minu asjad** ja sealt **Aruanded**

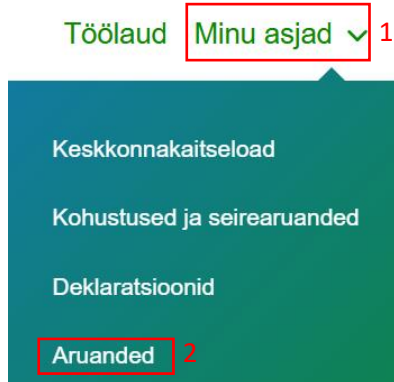


b) VÕI valida **Töölaua** saki **Esitamata aastaaruanded** alt **Vaata kõiki**

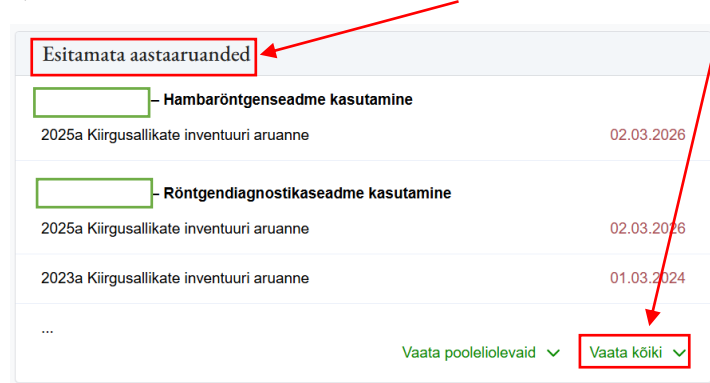

3. Vahelehel **Esitamata** on välja toodud aastaaruanded, mille esitamise kohustus on isikul seoses talle väljastatud kiirgustegevuslubadega ja/või kiirgustegevuse registreeringutega. Valides vastava aruande realt **Lisa aastaaruanne** saab asuda aruannet sisestama.



4. Aastaaruande vormid on infosüsteemi poolt eeltäidetud, kuid igaüks peab oma andmed ise üle kontrollima ja vajadusel muutma, kustutama või lisama. Aruande esitamiseks tuleb vajutada **Kinnita aruanne**.

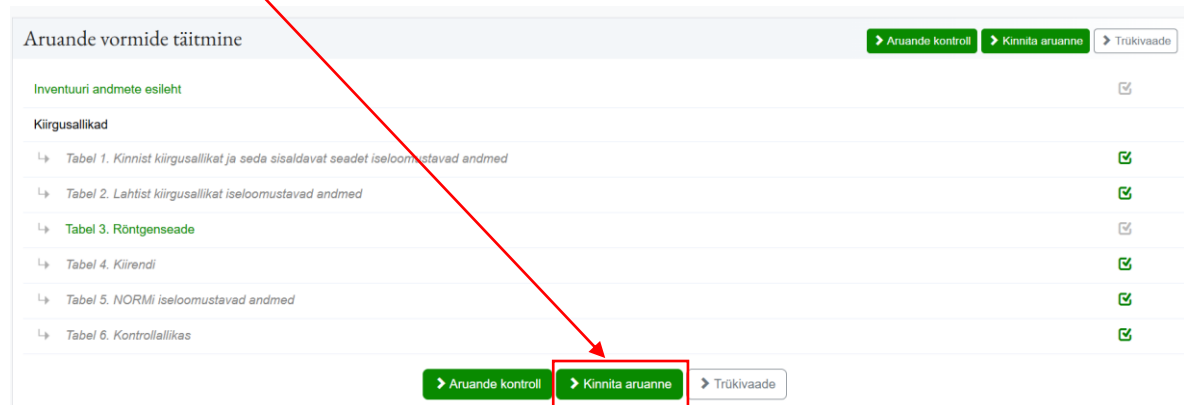

5. Järgmisel lehel **Esita aruanne**

Kiirgusallikate inventuuri aruanne 2022 (Pooleli)

Aruandeaasta	2022
Ettevõtte / asutuse nimi	
Olek	Pooleli
Sisestaja	
Loa number	
Äriregistri kood	
Sisestamise aeg	

6. Seejärel vajutada **Ok**. Aruanne läheb ametnikule kontrolliks, kes peab selle kinnitama.

Kinnita ×

Kas oled kindel, et soovid aruannet esitada? Aruanne saadetakse haldurite ülevaatomiseks

Tüüpilised vead ja puudused

Inventuuri andmete esilehel jätke lahter **Kiirgusohutuse spetsialist** tühjaks, kui kiirgusohutuse spetsialist ei ole asutuses määratud.


Kiirgusohutuse spetsialist

Nimi

Kiirgusseaduse kohaselt on kiirgusohutuse spetsialist asjaomase kiirgustegevusega seotud kiirguskaitse küsimustes tehniliselt pädev isik, kelle kiirgustegevusloa omaja võib määrata kiirgusohutusnõuete täitmise korraldajaks ettevõttes.


Tagasi lükatud aastaaruandele parandusaruande esitamine

1. Valida **Töölaua**l sakist **Tagasi lükatud aastaaruanded** alt **Vaata**

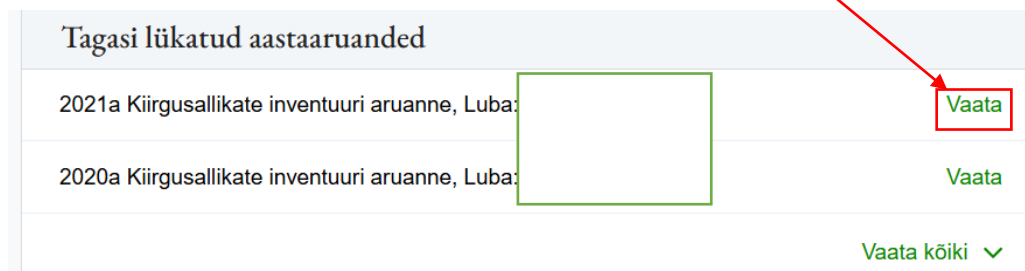

Tagasi lükatud aastaaruanded	
2021a Kiirgusallikate inventuuri aruanne, Luba:	Vaata
2020a Kiirgusallikate inventuuri aruanne, Luba:	Vaata
Vaata kõiki ▼	

2. Üleval on olemas põhjendus, miks aruanne tagasi lükati. Parandusaruande esitamiseks vajutada **Alusta parandusaruannet**

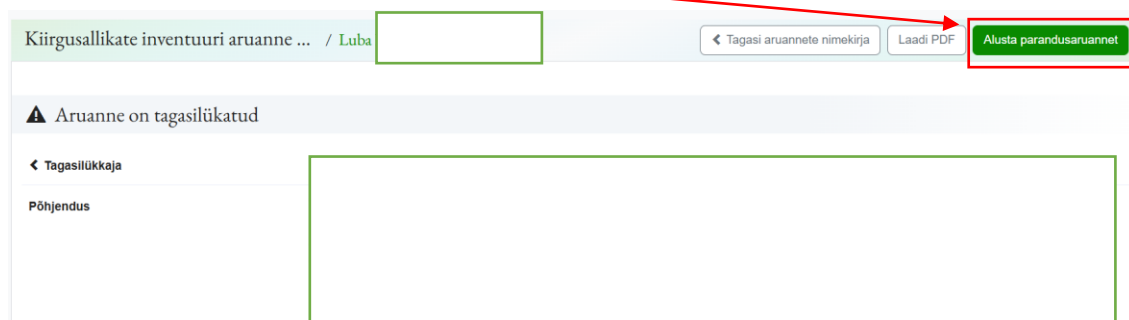

Kiirgusallikate inventuuri aruanne ... / Luba


◀ Tagasi aruannete nimekirja Laadi PDF **Alusta parandusaruannet**

⚠ Aruanne on tagasilükatud

◀ Tagasilükkaja

Põhjendus

3. Vajutada järgnevas aknas **Ok**. Parandustaotluse esitamisel parandada viga ja aruande esitamisel jälgida juhendi osa [Aastaaruande esitamine](#)

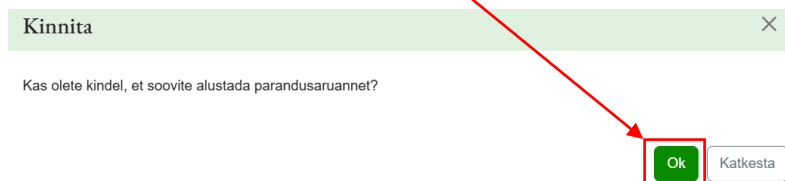

Kinnita

Kas olete kindel, et soovite alustada parandusaruannet?

Ok Katkesta